

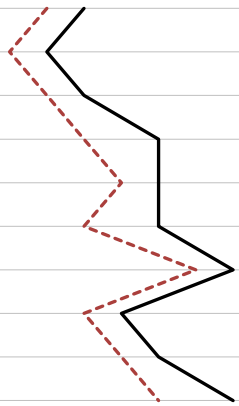
 www.conciv.com.br		CONCIV - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA CREA:35679-RJ engenharia@conciv.com.br					Cliente: DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS Obra: E.T.E. SÃO LOURENÇO - MG Local: VIA SILVESTRE FERRAZ - BAIRRO FLORESTA				
Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Amostras	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostrador	Prof. Camadas (m)	Relatório de Sondagem		Nº RS-0801-SL/17
									Furo SP 03	Cota 866,41	30 cm finais 30 cm iniciais
 5,0	 Trado concha	5,0			1	4	5			SPT - Standart Penetration Test Camadas - Classificação dos solos	
					2	3	4			Silte argiloso, com areia fina, vermelho, mole a médio. (Aterro)	
					3	4	6				
					4	5	7	3,45			Argila siltosa, com areia fina, cinza, média.
					5	6	7				
					6	5	7				
					7	8	9			Areia grossa siltosa, cinza, pouco compacta a medianamente compacta.	
					8	5	6	7,60			
					9	6	7				
					10	7	9	10,45		Limite da Sondagem	
					11						
					12						
					13						
					14						
					15						
					16						
					17						
					18						
					19						
					20						
					21						
					22						
					23						
					24						
					25						
					26						
					27						
					28						
					29						
					30						
					31						
					32						
					33						
					34						
					35						
					36						
					37						
					38						

Nível d'água		Amostrador		Revestimento Ø 2 3/8 "		Data de execução	
Inicial	7,80 m	26/08/2017	Ø interno 1 3/8 "	Peso	65,0 kg	Início 25/08/2017	
Final	7,85 m	27/08/2017	Ø externo 2 "	Altura de queda	75,0 cm	término 26/08/2017	

Obs: O N.A. é variável em função de períodos de chuvas.

Digitador	Danilo Dotti Silveira	Engº	Hamilton Sebastião da Silveira	05/09/2017	Folha 04
-----------	-----------------------	------	--------------------------------	------------	----------