



## CONCIV - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

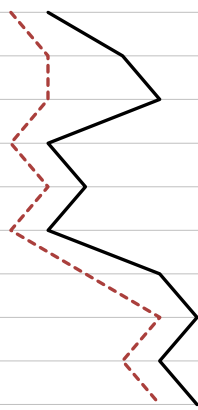
CREA:35679-RJ

engenharia@conciv.com.br

Cliente: DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Obra: E.T.E. SÃO LOURENÇO - MG

Local: VIA SILVESTRE FERRAZ - BAIRRO FLORESTA

www.conciv.com.br											
Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Amostras	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Relatório de Sondagem		N° RS-0801-SL/17
									Furo SP 09	Cota 866,18	
SPT - Standart Penetration Test Camadas - Classificação dos solos									30 cm finais ----- 30 cm iniciais		
<div>6,0</div>	Trado concha	6,0		1	4	5		2,50	Silte argiloso, com areia fina, vermelho, mole a médio. (Aterro)		
				2	5	7					
				3	5	8					
		861,18		4	4	5					
				5	5	6		8,65	Areia fina siltosa, marrom, pouco compacta a mediamente compacta.		
				6	4	5					
				7	6	8					
				8	8	9					
		856,18		9	7	8		10,45	Areia grossa siltosa, marrom, pouco compacta a mediamente compacta.		
				10	8	9					
				11							
				12							
				13				Limite da Sondagem			
				14							
				15							
		851,18		16							
				17							
				18							
				19							
				20							
				21							
		846,18		22							
				23							
				24							
				25							
				26							
		841,18		27							
				28							
				29							
				30							
				31							
		836,18		32							
				33							
				34							
				35							
				36							
		831,18		37							
				38							
Nível d'agua					Amostrador			Revestimento Ø 2 3/8 "		Data de execução	
Inicial	7,70	m	29/08/2017		Ø interno	1 3/8 "		Peso	65,0 kg	Início 29/08/2017	
Final	7,80	m	30/08/2017		Ø externo	2 "		Altura de queda	75,0 cm	término 29/08/2017	
Obs: O N.A. é variável em função de períodos de chuvas.											
Digitador	Danilo Dotti Silveira				Eng°	Hamilton Sebastião da Silveira			05/09/2017 Folha 10		